

Akkutesterit

Megger Bite3 akkutesteri

- mittaa liijyakut 2000 Ah asti
- mittaa myös latauksessa olevat akut
- käyttäjän valittavissa olevat hylätty/välttävä- ja hyväkuntoisuus-rajat
- mittaa impedanssin, kytkentäkaapeleiden resistanssin ja kennojännitteen
- mittaa DC-latausjännitteen AC-komponentin, hurina
- mahdollista kirjoittaa kommentteja tai lisähuomautuksia mittaustuloksiin
- näytöltä nähtävissä kaikki tärkeimmät parametrit
- mukana Power DB -tiedostojen hallintaohjelma

Power DB -ohjelmisto

- organisoii ja ylläpitää mittaustietokantaa
- helpottaa mittaustulosten analysointia ja tulostusta

Megger BATTERY TEST **Megger**

www.megger.com

SUBSTATION HAZELTON POSITION TEST PAGE _____

EQUIP. LOCATION 1 DATE 5/6/2009

ASSET ID _____ AMBIENT TEMPERATURE 25 °C HUMIDITY _____ % JOB# _____

TEST EQUIPMENT USED BITE3 TESTED BY Darryl Evans

STRING NAME TEST VOLTS PER CELL: NOMINAL: 2 DUTY CYCLE: _____

INSTALLATION DATE _____ HYDROMETER START/SKIP CELLS: 1 / 1 for _____

NUMBER OF CELLS: 12 NUMBER OF CELLS / AIR: 1 NUMBER OF STRAPS: 12 to _____ VPC _____

CHARGER MANUFACTURER: Exide EQUALIZATION VOLTAGE: _____ Volts

MODEL: _____ CURRENT: _____ Amps VOLTAGE: _____ Volts

TOTAL AC CURRENT: _____ RIFPLE CURRENT: _____ FLOAT CURRENT: _____

LIMITS: LOW VOLTAGE LIMIT (V): 1.9 VARIATION WARNING (%): 15.0 DEVIATION WARNING (%): 20.0 CHANGE WARNING (%): 5.0 STRAP WARNING (%): 10.0
HIGH VOLTAGE LIMIT (V): 2.1 VARIATION ALARM (%): 20.0 DEVIATION ALARM (%): 40.0 CHANGE ALARM (%): 10.0 STRAP ALARM (%): 20.0

DIAGRAM:

Baseline Impedance: 3.196Ω Avg. Impedance: 3.85 Min. Voltage: 1.95 Max. Voltage: 2.02


#	NOTES	IMPEDANCE (milli-ohms)				VOLTAGE (Volts)	TIME	MODEL	CELL No.	SPECIFIC GRAVITY	TEMP °C
		VALUE	% DEVIATION (Baseline)	% VARIATION (String)	% CHANGE (Prev.)						
1		5.011	56.6	30.3	2.011	08:48	6-35A11	1			
2		3.999	14.8	-4.8	2.000	08:48		2			
3		3.259	1.9	-13.3	2.009	08:48		3			
4		2.021	-3.2	1.4	2.021	08:48		4			
5		3.189	61.5	34.3	2.019	08:49		5			
6		3.061	13.8	1.8	2.061	08:48		6			
7		8.443	183.9	118.3	2.019	08:49		7			
8		4.985	27.7	-6.1	2.025	08:49		8			
9		4.765	130.3	31.4	2.021	08:50		9			
10		3.529	3.5	-8.0	2.011	08:50		10			
11		4.023	29.7	-4.8	1.992	08:50		11			
12		3.342	1.3	-15.8	2.004	08:51		12			

Avg. Strap Resistance: 0.076

STRAP #	RESISTANCE (milli-ohms)	% VARIATION	MEASUREMENT TIME	CELL CONNECTED TO	TYPE
1	0.097	17.0	08:48	1	Intra-cell
2	0.099	17.2	08:48	2	Intra-cell



Megger

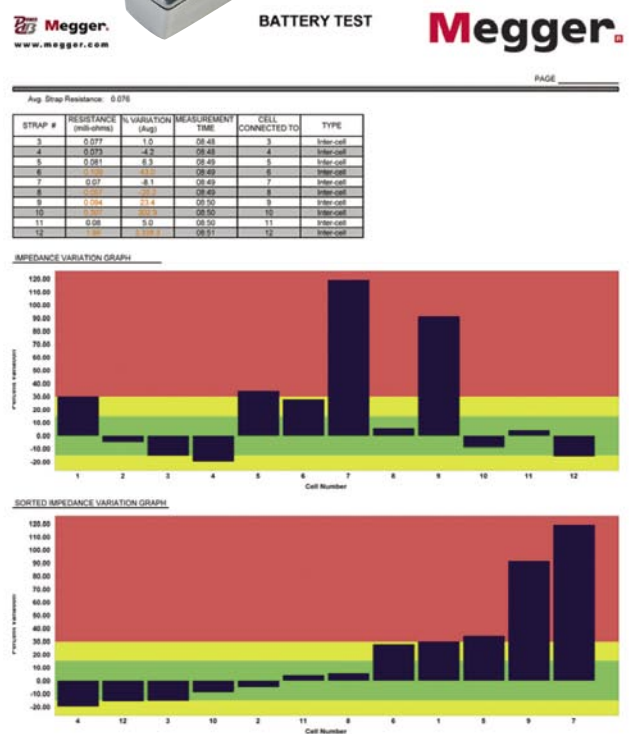

Tuotekoodi
BITE3

Nimi
Akkutesteri

Hinta EUR
6 665,00

Maadoitustesterit

Megger GTS-300 maadoitustestaustausteisto

- testausvirta jatkuva 300 A
- 30 % pulssisuhteella 600 A
- 10,5 kVA max.
- digitaalinäyttö
- helppo kytkeä
- säädettävä ajastustoiminto



Megger

Tuotekoodi
GTS-300

Nimi
Maadoitustestaustausteisto

Hinta EUR
Kysy hintaa!